


>>> 安心して水をご利用いただくために ! <<<

貯水槽水道管理 チェックポイント

『年1回以上の清掃や水質検査』を行うなど、貯水槽の適正な管理に努めましょう。
(次のチェックポイントを参考にして下さい。)

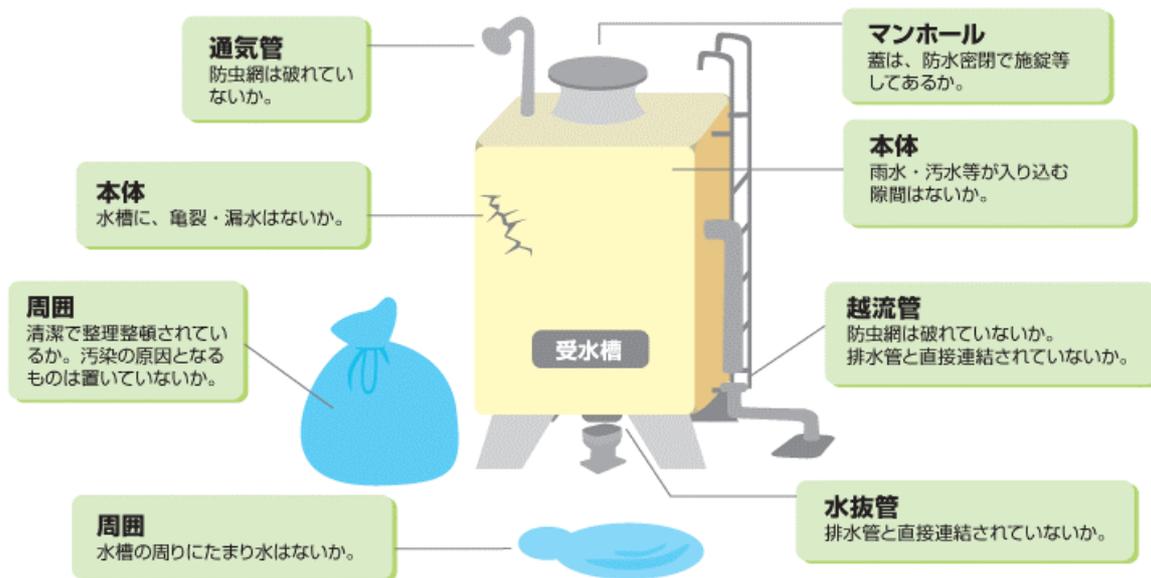

【点検チェックポイント】

施設

点検箇所	基準	点検日(年月日)		点検日(年月日)		点検日(年月日)	
		受水槽	高置水槽	受水槽	高置水槽	受水槽	高置水槽
周囲	清潔で整理・整頓されているか。						
	たまり水はないか。						
	汚染の原因となるものは置いていないか。						
本体	亀裂・破損・漏水箇所はないか。						
内部	壁面の汚れ・沈殿物・浮遊物はないか。						
マンホール	蓋は防水密閉・施錠等してあるか。						
越流管	防虫網が破れていないか。						
	排水管と直接連結されていないか。						
通気管	防虫網が破れていないか。						
水抜管	排水管と直接連結されていないか。						

水質に関すること(じゃ口の水で)

臭い	異常な臭気はないか。						
味	異常な味はしないか。						
色	異常な色はないか。						
濁り	異常濁りはないか。						
残留塩素	0.1mg/L以上の塩素が検出されているか。						